



令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:67箇所(有床診療所)

質問1 自施設の耐震化について

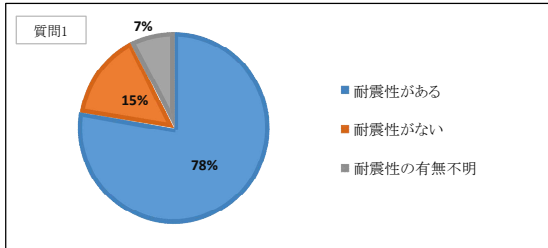


◇耐震性がある ⇒ 52診療所
 ◇耐震性がない ⇒ 10診療所
 ・耐震改修や建替え等の予定がある ⇒ 1診療所
 ・耐震対策の予定なし ⇒ 9診療所
 ◇耐震性の有無不明 ⇒ 5診療所
 ※未耐震の建物がある場合は、「耐震性がない」でカウント

質問2 自施設のスプリンクラー設備状況について

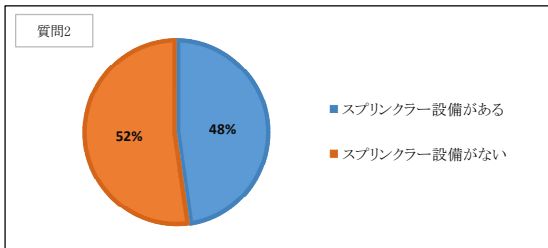


◇スプリンクラー設備がある ⇒ 32診療所
 ◇スプリンクラー設備がない ⇒ 35診療所

質問3 据え付けタイプの自家発電装置について

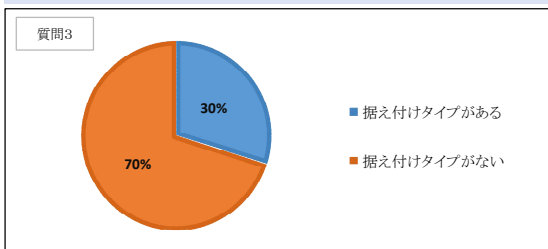


(自家発電機)
 ◇据え付けタイプがある ⇒ 20診療所
 ◇据え付けタイプがない ⇒ 47診療所

質問4 据え付けタイプの自家発電装置がある場合の設置場所について

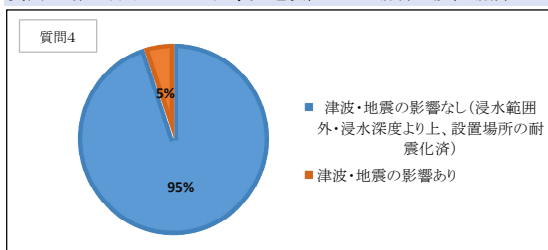

◇津波・地震の影響なし ⇒ 19診療所
 ◇津波・地震の影響あり ⇒ 1診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象

質問5 据え付けタイプの整備している発電機の出力(複数台ある場合は合計)について

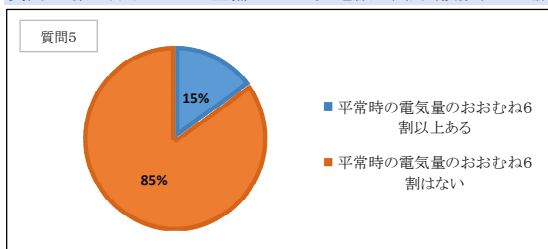


◇平常時の電気量のおおむね6割以上ある ⇒ 3診療所
 ◇平常時の電気量のおおむね6割はない ⇒ 17診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象

質問6 据え付けタイプの整備している発電機の燃料について ※複数回答あり



◇A重油→4診療所 ◇軽油→15診療所
 ◇ガソリン→1診療所 ◇灯油→なし
 ◇LPガス→なし ◇その他→1診療所
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象


質問7 据え付けタイプの発電機の運転可能時間について

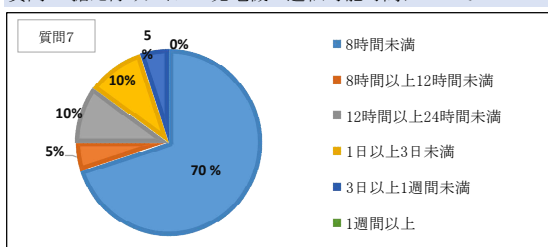

◇8時間未満 ⇒ 14診療所
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 1診療所
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 2診療所
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 2診療所
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 1診療所
 ◇1週間以上 ⇒ なし
 ※質問3で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象


令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:67箇所(有床診療所)

質問8 ポータブルタイプの自家発電装置について

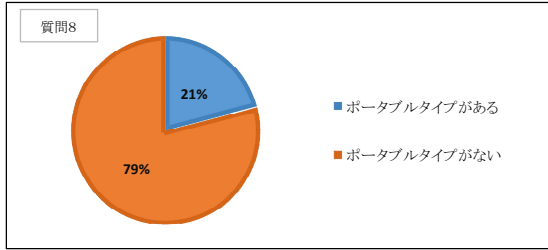


(自家発電機)
 ◇ポータブルタイプがある ⇒ 14診療所
 ◇ポータブルタイプがない ⇒ 53診療所

質問9 ポータブルタイプの整備している発電機の燃料の種類について ※複数回答あり

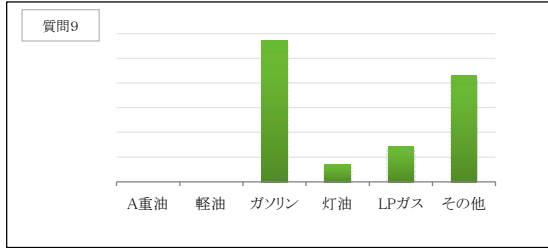


◇A重油→なし ◇軽油→なし ◇ガソリン→8診療所
 ◇灯油→1診療所 ◇LPガス→2診療所
 ◇その他→6診療所
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した14診療所を対象

質問10 ポータブルタイプの発電機の運転可能時間について

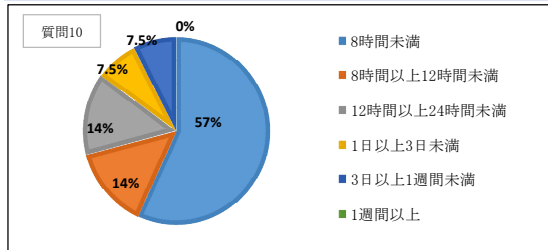


◇8時間未満 ⇒ 8診療所
 ◇8時間以上12時間未満 ⇒ 2診療所
 ◇12時間以上24時間未満 ⇒ 2診療所
 ◇1日以上3日未満 ⇒ 1診療所
 ◇3日以上1週間未満 ⇒ 1診療所
 ◇1週間以上 ⇒ なし
 ※質問8でポータブルタイプがあると回答した14診療所を対象

質問11 据え付けタイプの自家発電機やポータブル発電機以外の電源確保について ※複数回答あり

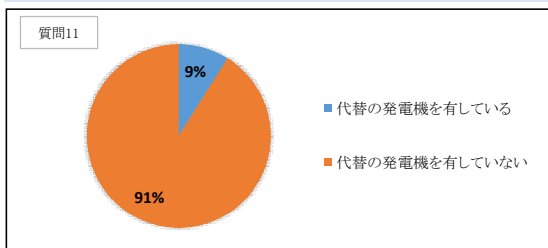


◇代替の発電機を有している ⇒ 6診療所
 ・太陽光発電設備 2診療所
 ・蓄電池 2診療所
 ・その他 3診療所
 ◇代替の発電機を有していない ⇒ 61診療所

質問12 エレベーターの設備について

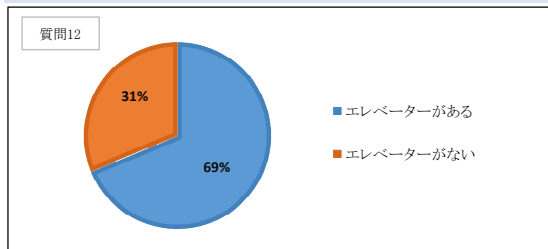


◇エレベーターがある ⇒ 46診療所
 ・地震時管制運転装置が全て・一部付いている ⇒ 31診療所
 ・地震時管制運転装置が付いていない ⇒ 15診療所
 ・自動診断復旧機能が全て・一部付いている ⇒ 23診療所
 ・自動診断復旧機能が付いていない ⇒ 23診療所
 ◇エレベーターがない ⇒ 21診療所

質問13 水道水が供給されない場合の診療に要する水の確保対策について ※複数回答あり

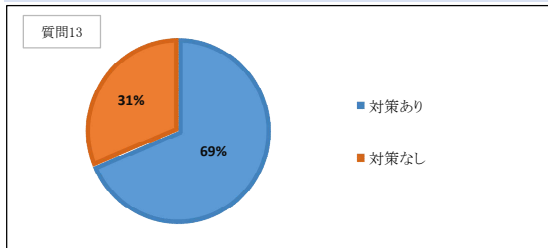

◇対策あり ⇒ 46診療所
 ・井戸を設置している ⇒ 10診療所
 ・受水槽タンクがある ⇒ 34診療所
 ・その他 ⇒ 10診療所
 ◇対策なし ⇒ 21診療所


質問14 災害対応マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施について ※有床診療所のみ回答

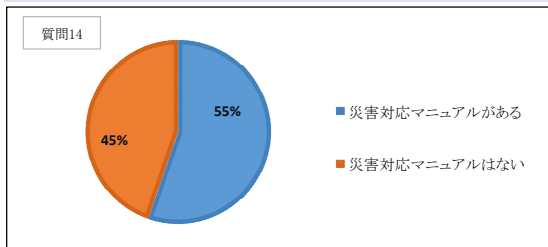

◇災害対応マニュアルがある ⇒ 37診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練を実施している ⇒ 27診療所
 ・マニュアルに基づいた訓練は実施していない ⇒ 10診療所
 ◇災害対応マニュアルはない ⇒ 30診療所
 ・現在策定中 ⇒ 8診療所
 ・策定する予定 ⇒ 10診療所
 ・策定の予定はない ⇒ 12診療所

令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:67箇所(有床診療所)

質問15 業務継続計画(BCP)の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

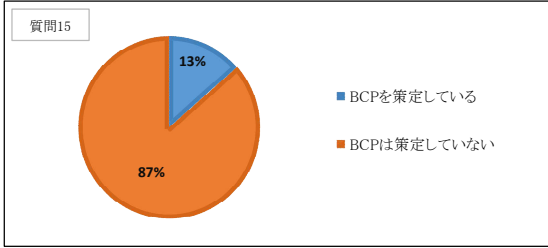


◇BCPは策定している ⇒ 9診療所

- ・BCPに基づいた訓練を実施している → 4診療所
- ・BCPに基づいた訓練は実施していない → 5診療所

◇BCPは策定していない ⇒ 58診療所

- ・現在策定中 → 6診療所
- ・策定する予定 → 23診療所
- ・策定の予定はなし → 29診療所

質問16 衛星携帯電話など災害時の外部との通信手段について

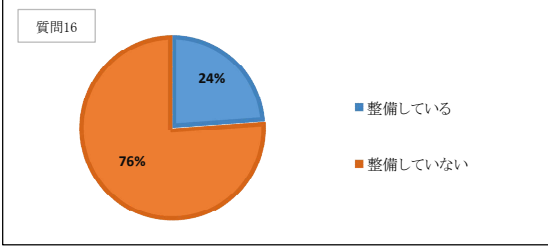


◇整備している ⇒ 16診療所

- ・訓練を年1回以上行っている → 9診療所
- ・訓練を年1回以上行っていない → 7診療所

◇整備していない ⇒ 51診療所

質問17 令和元年度に実施した災害に関する訓練等について ※複数回答あり

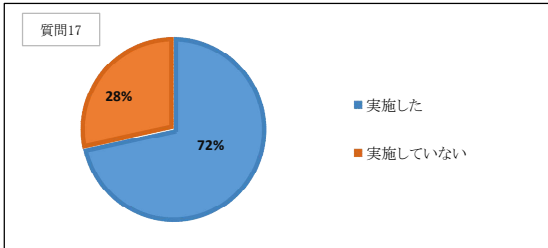


◇実施した ⇒ 48診療所

- ・院内トリアージ訓練 → 3診療所
- ・情報伝達訓練 → 26診療所
- ・院内災害対策本部運営訓練 → 6診療所
- ・DMAT受入訓練 → なし
- ・入院患者等の避難訓練 → 20診療所
- ・その他訓練 → 12診療所

◇実施していない ⇒ 19診療所

質問18 食料や飲料水の備蓄について

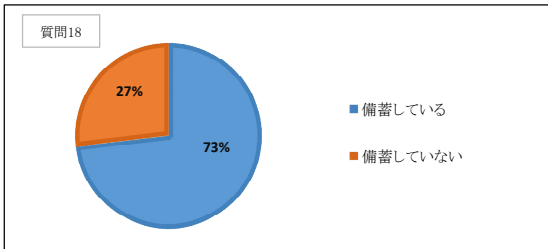


◇備蓄している ⇒ 49診療所

- ・特別食の備蓄がある → 2診療所
- ・特別食の備蓄がない → 47診療所

◇備蓄していない ⇒ 18診療所


質問19 通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について

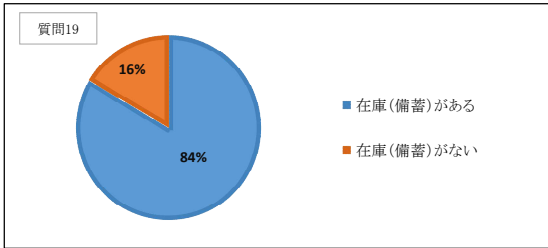

◇在庫(備蓄)がある ⇒ 56診療所

◇在庫(備蓄)がない ⇒ 11診療所

質問20 上記以外の災害時に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫(備蓄)について

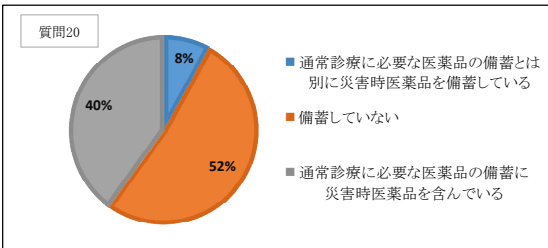


◇通常診療に必要な医薬品とは別に備蓄 ⇒ 5診療所

◇備蓄していない ⇒ 35診療所

- ・災害時医薬品の備蓄を検討している → 11診療所
- ・災害時医薬品の備蓄の予定はない → 24診療所

◇通常診療に必要な医薬品に含む ⇒ 27診療所

質問21 災害時の医療用ガス(酸素)の備蓄について

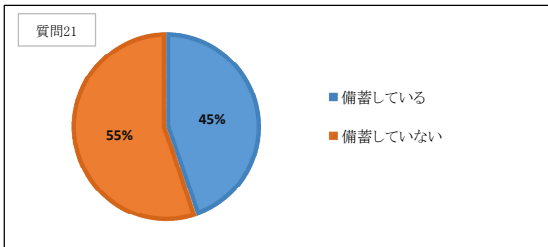


◇備蓄している ⇒ 30診療所

◇備蓄していない ⇒ 37診療所


令和2年度災害対策に関する調査集計結果 ※調査対象医療機関数:67箇所(有床診療所)

質問22 自家発電以外で災害時に使用する備蓄燃料について

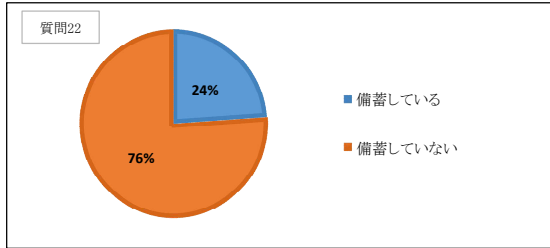


◇備蓄している ⇒ 16診療所
◇備蓄していない ⇒ 51診療所

質問23 病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先(入院移送先)について

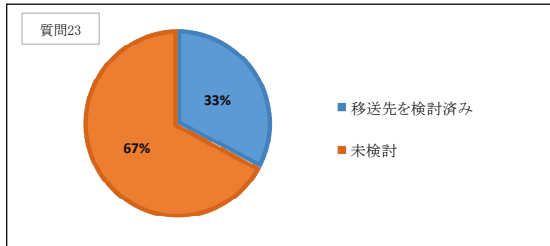


◇移送先を検討済み ⇒ 22診療所
◇未検討 ⇒ 45診療所

質問24 災害発生時に、職員の安否確認方法についての取り決めについて

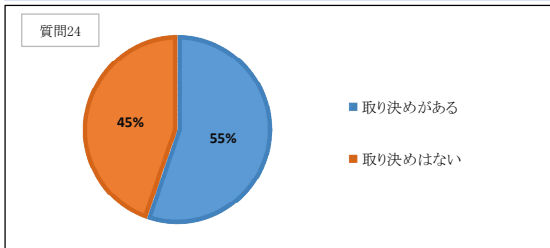


◇取り決めがある ⇒ 37診療所
◇取り決めはない ⇒ 30診療所

質問25 自施設に勤務する医師の居住地について ※常勤医師を対象

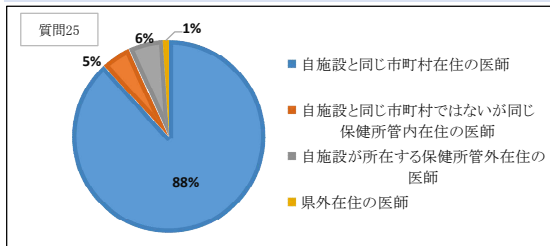

◇自施設と同じ市町村在住の医師 ⇒ 該当医療機関:60診療所 90名
◇同じ保健所管内在住の医師 ⇒ 該当医療機関:4診療所 5名
◇保健所管外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:5診療所 6名
◇県外在住の医師 ⇒ 該当医療機関:1診療所 1名

質問26 県が主催(郡市医師会と共催)する地域の医師を対象とした災害医療研修について

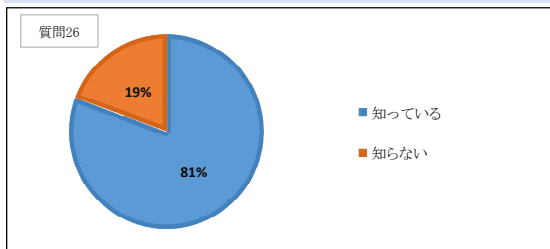

◇知っている ⇒ 54診療所
・自院の医師が参加したことがある ⇒ 18診療所
・自院の医師が参加したことはない ⇒ 28診療所
・自院の医師の参加については不明 ⇒ 8診療所
◇知らない ⇒ 13診療所